



Softstarter, 3b, 24A, 200-480VAC, Us=24VAC/DC

Typ **DS7-340SX024N0-N**
 Catalog No. **134913**
 Eaton Catalog No. **DS7-340SX024N0-N**

Program dostaw

Opis			z wewnętrznymi stykami obejściowymi
Funkcja			Softstarter do obciążeń trójfazowych
Napięcie sieciowe (50/60 Hz)	U_{LN}	V AC	200 - 480
Napięcie zasilające	U_s		24 V AC/DC
Napięcie sterowania	U_C		24 V AC 24 V DC
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)			
przy 400 V, 50 Hz	P	kW	11
przy 460 V, 60 Hz	P	HP	15
Znamionowy prąd pracy			
AC-53	I_e	A	24
Znamionowe napięcie pracy	U_e		200 V 230 V 400 V 480 V
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Wielkość gabarytowa			FS2

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14
Dopuszczenia			CE
Dopuszczenia			UL CSA c-Tick UkrSEPRO
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-10
Temperatura otoczenia			
Praca	θ	°C	-5 - +40 do 60 z obniżeniem wartości znamionowych o 2% na każdy kelwin wzrostu temperatury
Przechowywanie	θ	°C	-25 - +60
Wysokość ustawienia		m	0 - 1000 m, powyżej na każde 100 m 1% obniżenia wartości, maks. 2000 m
Położenie montażowe			pionowo
stopień ochrony			
Stopień ochrony			IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem			zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			II/2
Wytrzymałość udarowa mechaniczna			8 g/11 ms
Odporność na wibracje zgodnie z 60721-3-2			2M2
Poziom zakłóceń radiowych (IEC/EN 55011)			B
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{Vs}	W	1.1
Ciężar		kg	0.4

Główne tryby pracy

znamionowe napięcie pracy	U_e	V AC	200 - 480
Częstotliwość sieci	f_{LN}	Hz	50/60
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	
AC-53	I_e	A	24
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)			
przy 230 V, 50 Hz	P	kW	5.5
przy 400 V, 50 Hz	P	kW	11
przy 200 V, 60 Hz	P	HP	7.5
przy 230 V, 60 Hz	P	HP	7.5
przy 460 V, 60 Hz	P	HP	15
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			24 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Wewnętrzne zestyki obejściowe			✓
odporność na zwarcia			
Rodzaj przyporządkowania „1”			PKM0-25 (+ CL-PKZ0)
Rodzaj przyporządkowania „2” (dodatkowo do bezpieczników rodzaju przyporządkowania „1”)			3 x 170M1365
Gniazdo bezpiecznika (liczba x typ)			
			3 x 170H1007

Przekrój doprowadzeń

Kable siłowe			
przewód pojedynczy		mm ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
Linka z tulejką		mm ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
wielozyłowy		mm ²	1 x 16
jedno- lub wielozyłowy		AWG	18 - 6
moment dokręcenia		Nm	3,2
Śrubokręt (PZ: Pozidriv)		mm	PZ2; 1 x 6 mm
Przewody sterujące			
przewód pojedynczy		mm ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,0)
Linka z tulejką		mm ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75)
1-otw.		mm ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,0)
jedno- lub wielozyłowy		AWG	1 x (21 - 14) 2 x (21 - 18)
moment dokręcenia		Nm	1,2
Śrubokręt		mm	0,6 x 3,5

Obwód prądowy

Wejścia cyfrowe			
Napięcie sterowania			
z uruchamianiem DC		V DC	24 V DC +10 %/- 15 %
z uruchamianiem AC		V AC	24 V AC +10 %/- 15 %
Pobór prądu 24 V		mA	
zewnątrzne 24 V		mA	1.6
Napięcie przyciągania		x U_s	
z uruchamianiem DC		V DC	17.3 - 27
z uruchamianiem AC		V AC	17.3 - 27
Napięcie opadania	x U_s		
z uruchamianiem DC		V DC	0 - 3
z uruchamianiem AC		V AC	0 - 3
Czas zadziałania			
z uruchamianiem DC		ms	250
z uruchamianiem AC		ms	250
Czas opadania			

z uruchamianiem DC		ms	350
Zasilanie regulatora			
Napięcie	U_s	V	24 V AC/DC +10 %/- 15 %
Pobór prądu	I_e	mA	< 50
Wskazówka			Zewnętrzne napięcie zasilające
Wyjścia przekaźnikowe			
Ilość			2 (TOR, Ready)
Zakresy napięć		V AC	250
Zakres prądu AC-11		A	1 A, AC-11

Funkcja miękkiego startu

Czas rampy			
Czas rozruchu		s	1 - 30
Czas opóźnienia		s	0 - 30
Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia)		%	30 100
Napięcie początkowe		%	30 - 100
Obszary zastosowania			
Obszary zastosowania			miękki rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Silniki 1-fazowe			●
Silniki 3-fazowe			✓

Funkcje

szybkie łączenie (stycznik półprzewodnikowy)			- (minimalny czas rampy 1 s)
Funkcja miękkiego startu			✓
starter nawrotny			Wymagane zewnętrzne rozwiązanie
Tłumienie przejść włączania			✓
Tłumienie udziału prądu stałego w silnikach			✓
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem			✓

Uwagi

Odporność na udar napięciowy:

- 1,2 μ s/50 μ s (czas wzrostu/wygaśnięcia impulsu wg IEC/EN 60947-2 wzgl. -3)
- obowiązuje dla obwodu prądu sterowania/modułu mocy/obudowy

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	24
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.1
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	1.1
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji		
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie		Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne		Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).


Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Semiconductor motor controller or soft starter (ecI@ss8.1-27-37-09-07 [ACO300008])		
Rated operation current Ie at 40 °C Tu	A	24
Rated operating voltage Ue	V	230 - 460
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V	kW	5.5
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V	kW	11
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V	kW	0
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V	kW	0
Internal bypass		Yes
With display		No
Torque control		No
Rated surrounding temperature without derating	°C	40
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at DC	V	24 - 24
Voltage type for actuating		AC/DC
Integrated motor overload protection		No

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.		E251034
CSA File No.		2511305
CSA Class No.		321106
Specially designed for North America		No
Suitable for		Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		No
Max. Voltage Rating		480 V
Degree of Protection		IP20; UL/CSA Type 1

Wymiary

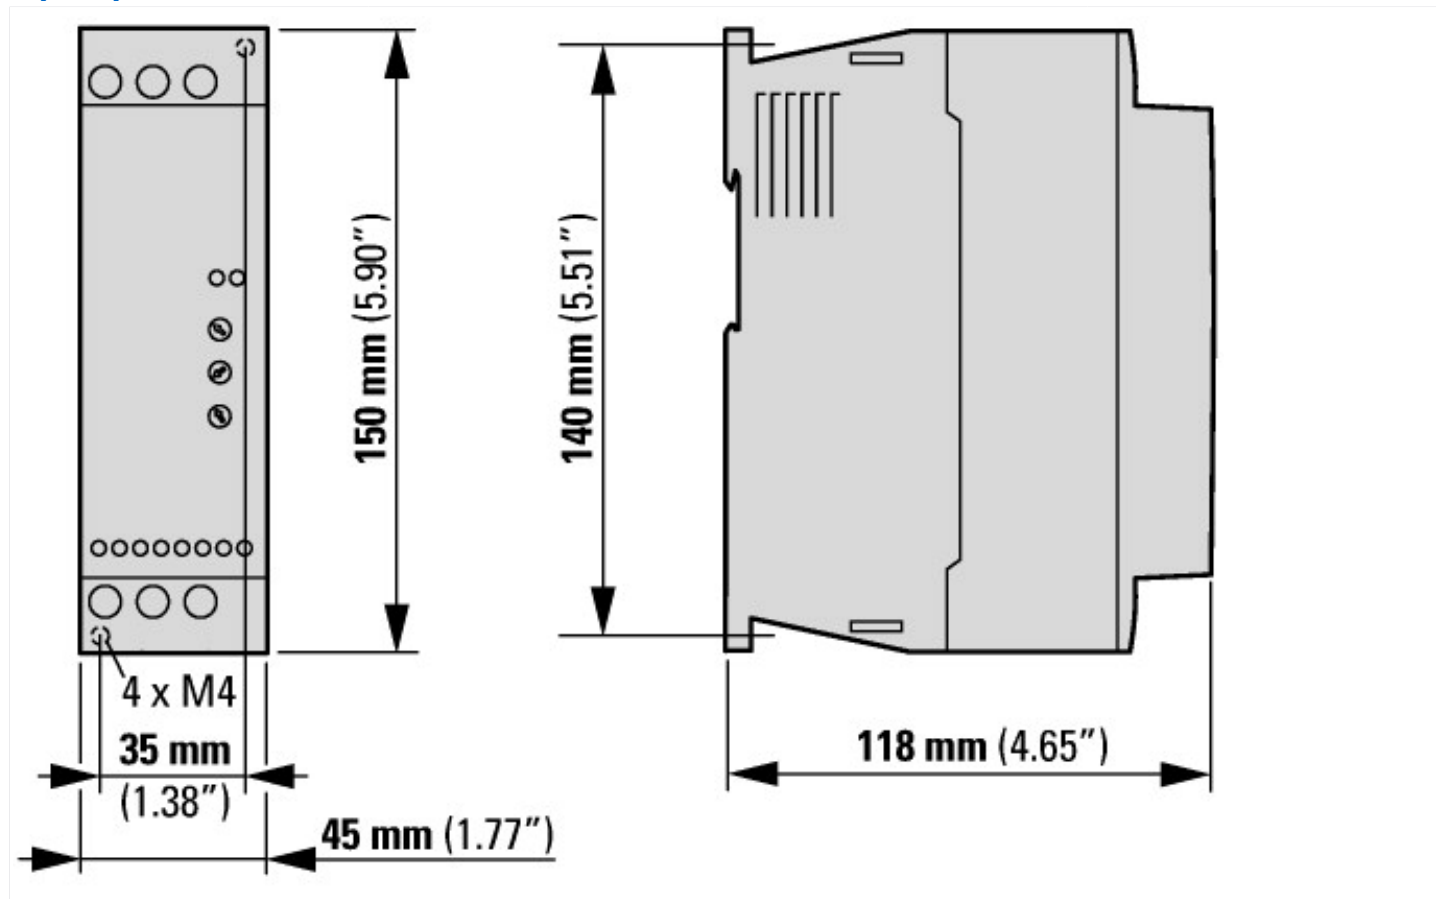

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL03902004Z Instrukcja montażu softstartera DS7

IL03902004Z Instrukcja montażu softstartera DS7 ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03902004Z2017_02.pdf

MN03901001Z Podręcznik softstartera DS7

MN03901001Z Handbuch DS7 Sanftstarter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_DE.pdf

MN03901001Z Manual DS7 soft starters - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_EN.pdf

MN03901001Z Manuale Softstarter DS7 - italiano ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_IT.pdf

CA04020001Z-DE Sortimentkatalog: Antriebstechnik effizient http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf



(en) Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de)

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr)

Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es)

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it)

Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh)

触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru)

Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

(nl)

Levensgevaar door elektrische stroom!

Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en elektrotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de navolgend beschreven werkzaamheden uit te voeren.

(da)

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Kun uddannede el-installatører og personer der er instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.

(el)

Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκτροτεχνίτες.

(pt)

Perigo de vida devido a corrente eléctrica!

Apenas electricistas e pessoas com formação electrotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.

(sv)

Livsfara genom elektrisk ström!

Endast utbildade elektriker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.

(fi)

Hengenvaarallinen jännite!

Vain pätevät sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.

(cs)

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

(et)

Eluhtlik! Elektrilöögiolt!

Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektriala spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.

(hu)

Életveszély az elektromos áram révén!

Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőkben leírt munkákat.

(lv)

Elektriskā strāva apdraud dzīvību!

Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikai elektrospeciālisti un darbam ar elektrotehnikām iekārtām instruētās personas!

(lt)

Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!

Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.

(pl)

Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiedzialnie poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

(sl)

Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!

Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučene osebe.

(sk)

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroodborníci a osoby s elektrotechnickým vzdelaním.

(bg)

Опасност за живота от електрически ток!

Операциите, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.

(ro)

Atenție! Pericol electric!

Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat și de persoane cu cunoștințe profunde în electrotehnică.

(hr)



Opasnost po život uslijed električne struje!


Radove opisane u nastavku smiju obavljati samo stručni električari i osobe koje su prošle elektrotehničku obuku.

DS7-34...SX016N0-...

DS7-34...SX024N0-...

DS7-34...SX032N0-...

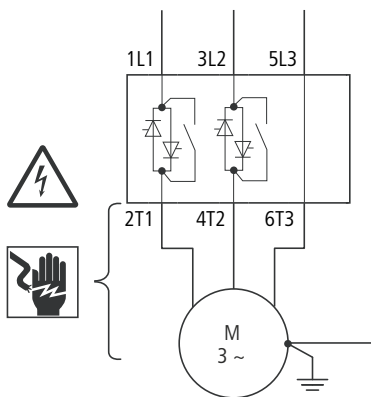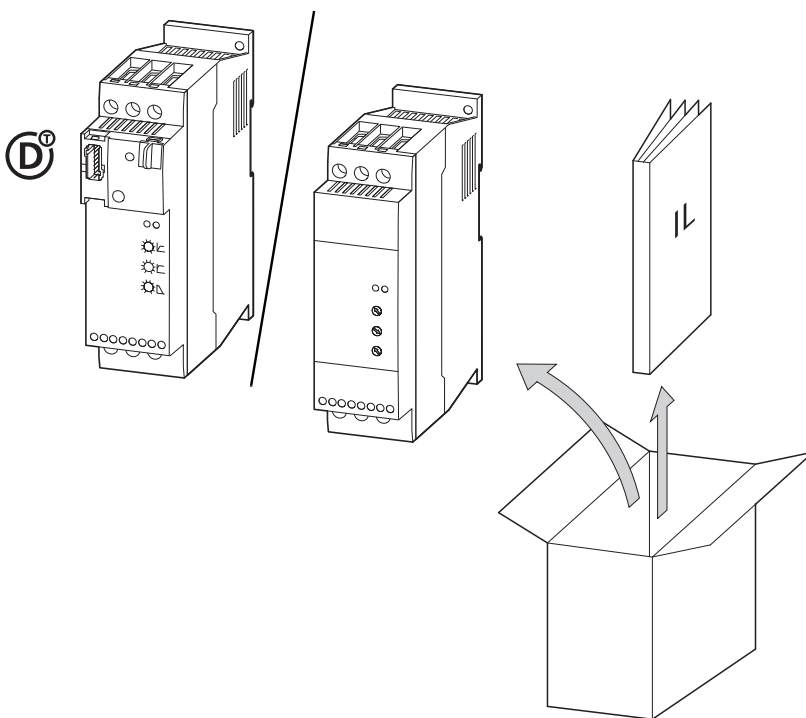

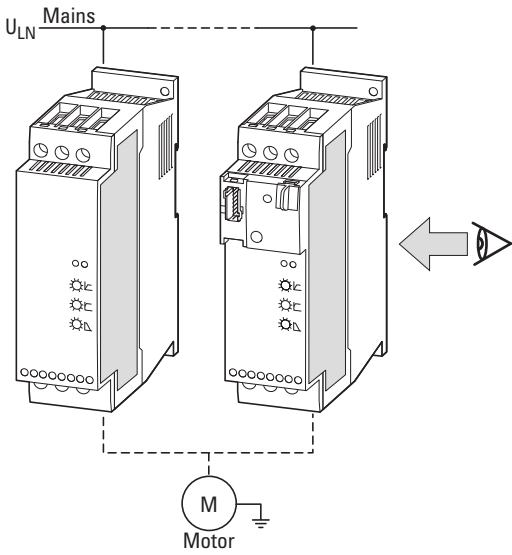

DS7-34 x SXyyy N0-z


N = No Option
 D = SmartWire-DT
 I_e

U_s, U_c :
 0 = 24 V AC/DC
 2 = 120/230 V AC
 D = 24 V DC



$U_e \leq U_{LN}$
 200 - 480 V AC 3ph 50/60 Hz

I_e	UL Rating	IEC Rating Index 1	IEC Rating Index 2
016	14 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz	16 A: AC-53a	3-5: 75-10
024	21 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz	24 A: AC-53a	3-5: 75-10
032	34 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz	32 A: AC-53a	3-5: 75-10

DS7-340..., DS7-342...

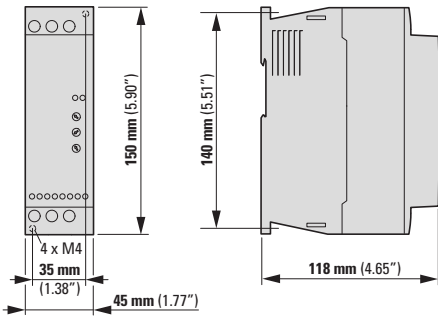

DS7-34D...-D

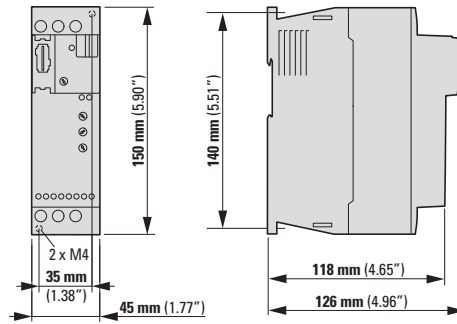

DS7-340...	0.46
DS7-342...	0.46
DS7-34D...	0.49

→ 1 inch = 25.4 mm
 1 mm = 0.0394 inch
 1 inch = 1"

→ 1 lbs = 0.454 kg
 1 kg = 2.2 lbs

02/17 IL03902004Z

en Mounting
de Montage
fr Montage
es Montaje


it Montaggio
zh 安装
ru Монтаж
nl Monteren

da Monteren
el Τοποθέτηση
pt Montagem
sv Monteren


fi Asennus
cs Montáž
et Paigaldamine
hu Felszerelés

lv Montāža
lt Montavimas
pl Montaż
sl Montaža

sk Montáž
bg Монтаж
ro Montarea
hr Montaža



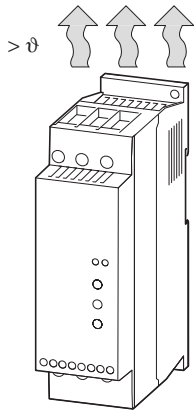


$\vartheta = -5...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
($\vartheta = 23...+104\text{ }^{\circ}\text{F}$)



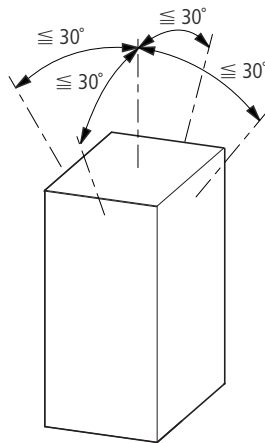


DS7-340..., DS7-342...



DS7-34D...-D

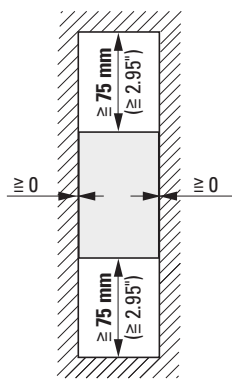


02/17 IL03902004Z

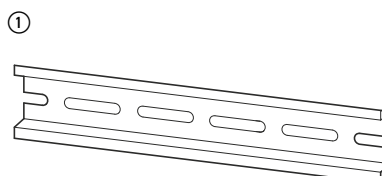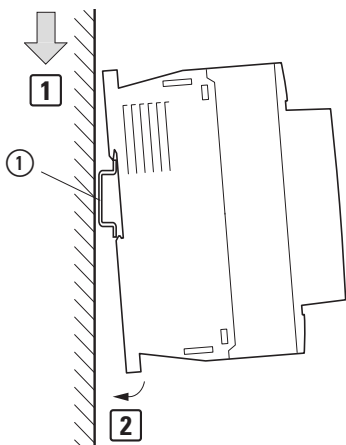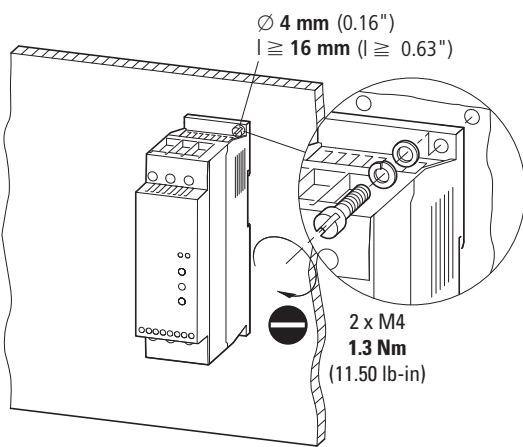

IEC/EN 60715

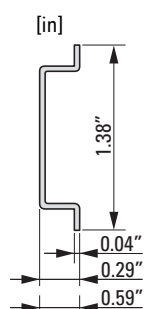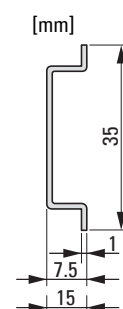


DS7-34... + ZB12...

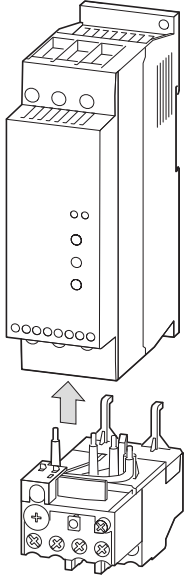

ZB32... →  **IL03407015Z**
(AWA2300-2114)


**DS7-34... +
PKZ.../PKE...**

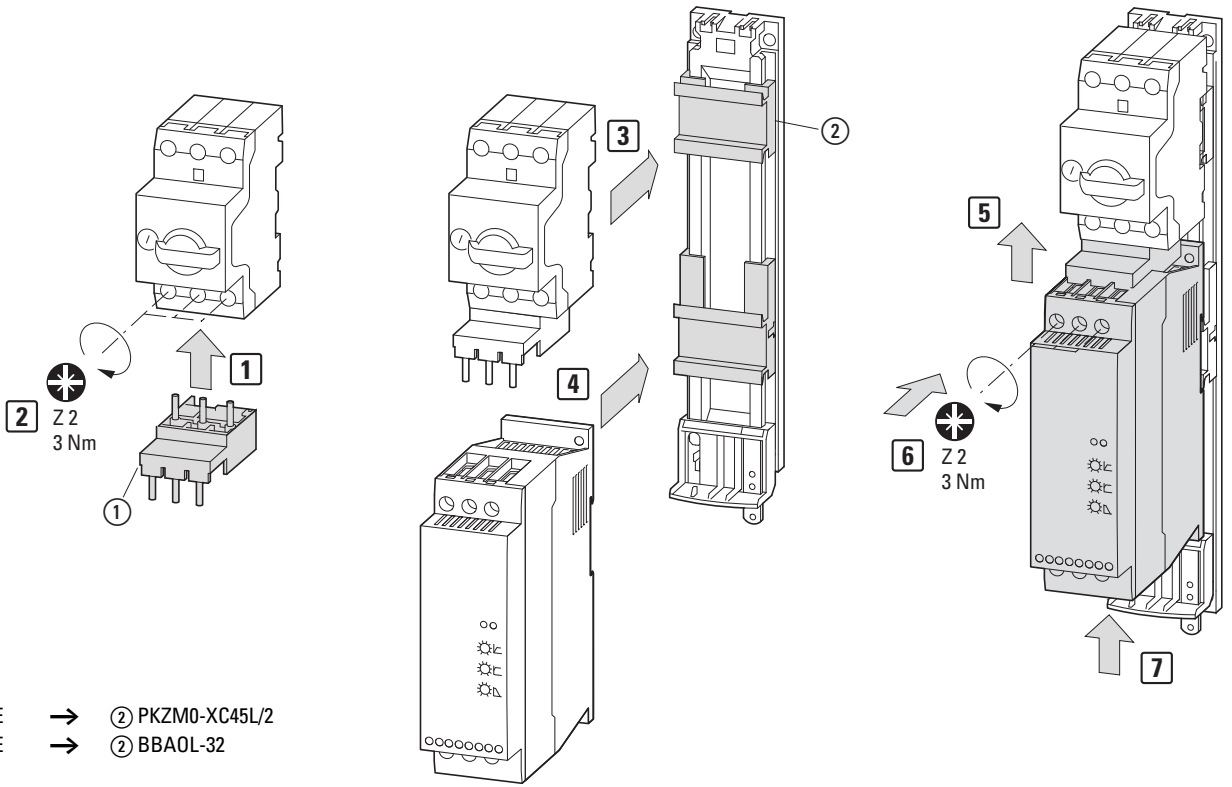


- ① PKZM0-XDM32DE → ② PKZM0-XC45L/2
- ① PKZM0-XDM32DE → ② BBA0L-32

02/17 IL03902004Z


1 DS7-34... + DS7-FAN-032

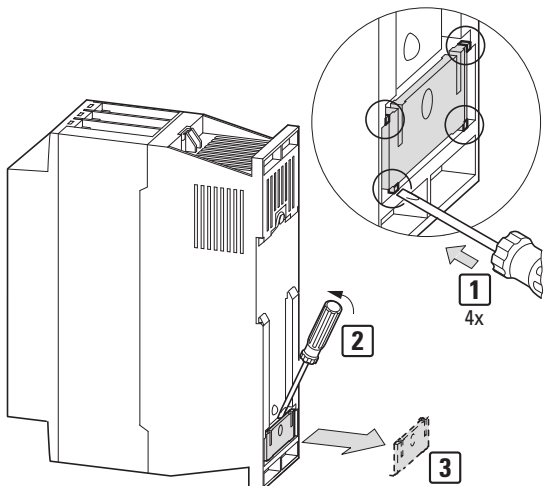

2

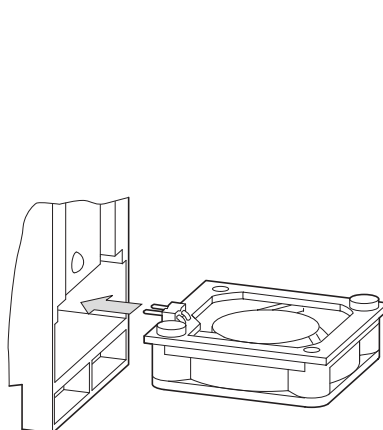

3

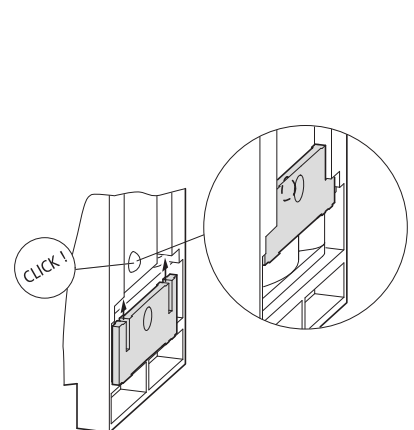

(en) ATTENTION

Within the scope of the EC Directives, the soft starters of series DS7 and their accessories may be commissioned only provided it is established that the machine fulfils the protective requirements of Machine Directive 2006/42/EC.

(de) ACHTUNG

Im Geltungsbereich der EG-Richtlinien dürfen die Softstarter der Reihe DS7 und deren Zubehör nur dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Maschine die Schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

(fr) ATTENTION

En application des directives européennes, les démarreurs progressifs de la gamme DS7 et leurs accessoires ne doivent être mis en service qu'après vérification que la machine répond bien aux exigences de protection de la Directive machines 2006/42/CE.

(es) CUIDADO

En el campo de aplicación de las directivas CE, los arrancadores suaves de la serie DS7 y sus accesorios sólo podrán ponerse en servicio cuando se asegure que la máquina cumple las exigencias de seguridad de la directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

(it) AVVISO

Nell'ambito di applicazione delle direttive CE, i soft starter della serie DS7 e i relativi accessori potranno essere messi in funzione soltanto qualora si sia accertato che il macchinario è conforme ai requisiti di protezione della direttiva macchine 2006/42/CE.

(zh) 注意

根据欧盟设备一致性规范，安装 DS7 系列软启动器及其配件时，应确保设备满足机器规范 2006/42/EG 中关于设备保护的要求。

(ru) ВНИМАНИЕ

В сфере действия директив ЕС устройства плавного пуска серии DS7 и их принадлежности разрешается эксплуатировать только в том случае, если установлено, что машина соответствует требованиям по защите Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.

(nl) OPGELET

Binnen het geldigheidsgebied van de EG-richtlijn mogen de softstarters uit de serie DS7 en de toebehoren daarvan alleen in bedrijf worden genomen, wanneer wordt vastgesteld, dat de machine aan de veiligheidseisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet.

(da) VIGTIGT

I EF-direktivernes anvendelsesområde må softstartere i DS7-serien og deres tilbehør kun tages i drift, når det fastslås, at maskinen opfylder beskyttelseskravene i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF.

(el) ΕΠΑΓΓΡΥΠΝΗΣΗ

Στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΚ, οι ομαλοί εκκινήτες της σειράς DS7 και τα παρελκόμενά τους επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας της ΕΚ 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα.

(pt) ADVERTÊNCIA

No âmbito das directivas da CE, os soft-starters da linha DS7 e os respectivos acessórios só podem ser postos em funcionamento quando ficar assegurado que a máquina cumpre com as exigências de segurança da directiva de máquinas 2006/42/CE.

(sv) OBSERVERA

Inom omfattningen av EG-riktlinjerna får mjukstartare i serie DS7 och dess tillbehör endast tas i drift när det, fastställt att maskinen uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.

(fi) ILMOITUS

EY-direktiivien pätemisalueella DS7-sarjan ja niiden varusteiden pehmeäkäynnistimen saa ottaa vain silloin käyttöön, kun todetaan, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY suojausvaatimukset.

(cs) UPOZORNĚNÍ

V rozsahu platnosti směrnice ES směji být startéry k pozvolnému rozběhu řady DS7 a jejich příslušenství uvedeny do provozu pouze tehdy, bude-li zjištěno, že stroj splňuje požadavky ochrany směrnice o strojích 2006/42/ES.

(et) TÄHELEPANU

EÜ-direktiivi reguleerimisalas võib sujuvääviteid seeria DS7 ja nende tarvikuid ainult siis kasutusele võtta, kui tehakse kindlaks, et masin vastab masinadirektiivi 2006/42/EÜ kaitse osas kehtivatele nõuetele.

(hu) VIGYÁZAT

Az EU irányelvек érvényességi körében a DS7-es sorozatú lágyindítók és azok tartozékai csak akkor helyezhetők üzembe, ha megállapítást nyert, hogy a berendezés a gépek biztonságáról szóló 2006/42/EK irányelv biztonsági követelményeinek megfelel.

(lv) UZMANĪBU

Nozarēs, kurās tiek piemērotas EK direktīvas, sērijas DS7 palēninātās darbības starterus un to piederumus atļauts darbināt tikai tad, ja tiek konstatēta mašīnas atbilstība Mašīnu direktīvā 2006/42/EK noteiktajām aizsardzības prasībām.

(lt) DĖMESIO

EB direktyvų taikymo srityje DS7 serijos švelnaus paleidimo įrenginius ir jų priedus leidžiama pradėti naudoti tik tada, kai nustatoma, kad įrenginys atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EB keliamus apsaugos reikalavimus.

(pl) UWAGA

W obszarze obowiązywania dyrektyw WE softstartery typoszeregu DS7 i ich osprzet wolno uruchamiać tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wymagania w zakresie ochrony zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

(sl) POZOR

V območju veljavnosti EU direktiv se smejo mehki zaganjalniki serije DS7 in njihov pribor izročiti v obratovanje le, ko je ugotovljeno, da stroj izpolnjuje zahteve glede zaščite, ki jih določa Direktiva o strojih 2006/42/ES.

(sk) UPOZORNENIE

V oblasti platnosti smerníc ES smú byť softštartéry z rady DS7 a ich príslušenstvo uvedené do prevádzky len vtedy ak je zaistené, že zariadenie spĺňa požiadavky na ochranu smernice o bezpečnosti strojov č. 2006/42/ES.

(bg) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В обхвата на директивите на ЕО софтстартерите от линията DS7 и техните принадлежности могат да бъдат пускани в експлоатация само тогава, когато бъде установено, че машината изпълнява изискванията за безопасност на Директива за машините 2006/42/ЕО.

(ro) ATENȚIE

În domeniul de valabilitate a directivelor CE, soft starterele seriei DS7 și accesoriile acestora pot fi puse în funcțiune numai dacă s-a stabilit că mașina îndeplinește cerințele de protecție ale directivei pentru mașini 2006/42/CE.

(hr) POZOR


U području valjanosti direktiva EZ uređaji za meko pokretanje serije DS7 i njihov pribor smiju se puštati u pogon samo kada se utvrdi da stroj ispunjava zahtjeve o zaštiti Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

02/17 IL03902004Z



Type	DS7-34xSX...
Input	U_e 230 - 480 V \pm 10 % AC 50/60 Hz
DS7-340SX...N0-z	U_c, U_s 24 V +10 % -15 % AC/DC
DS7-34DSX...N0-z	U_c, U_s 24 V +10 % -15 % DC
DS7-342SX...N0-z	U_c, U_s 110 - 230 V +10 % -15 % AC 50/60 Hz
Output	0 - U_e V AC 50/60 Hz
Product standard	IEC/EN 60947-4-2
Load-Cycle	AC53a: 3 - 5: 75 - 10

→ Attention!


UL/CSA = Cu only, Ampacity per 75 °C Table.

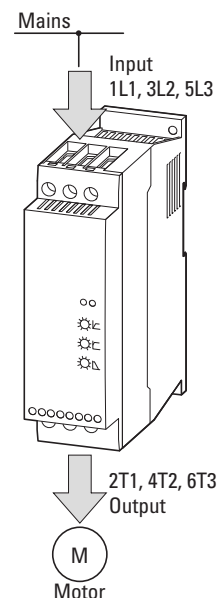

L1 → 1/L1
 L2 → 3/L2
 L3 → 5/L3

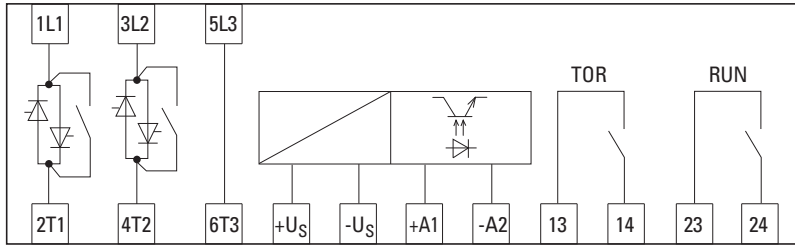


2/T1 → U
 4/T2 → V
 6/T3 → W

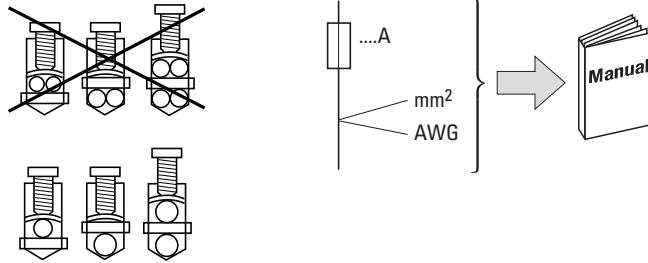


1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3, +A1/A2, 13/14, 23/24, +Us/-Us

mm ²	mm ²	UL-use AWG	mm	in			Nm	lb-in
Power								
0.75 - 16	0.75 - 16	18 - 6	10	0.39	1 x 6	PZ2	3.2	28.32
2 x 0.75 - 10	2 x 0.75 - 10	-	10	0.39	1 x 6	PZ2	3.2	28.32
Control								
0.5 - 2.5	0.5 - 1.5	18 - 14	6	0.24	0.6 x 3.5	-	0.6	5.31
2 x 0.5 - 1.0	2 x 0.5 - 0.75	2 x 18 - 16	6	0.24	0.6 x 3.5	-	0.6	5.31


Uc, Us
 +A



DS7-340...	24 V AC/DC	1 A, 24 V AC/DC, 50/60 Hz
DS7-342...	230 V AC	1 A, 230 V AC 11, 50/60 Hz
DS7-34D...	24 V DC	1 A, 24 V DC




5 s
 30 % U_{LN}
 0 s = OFF

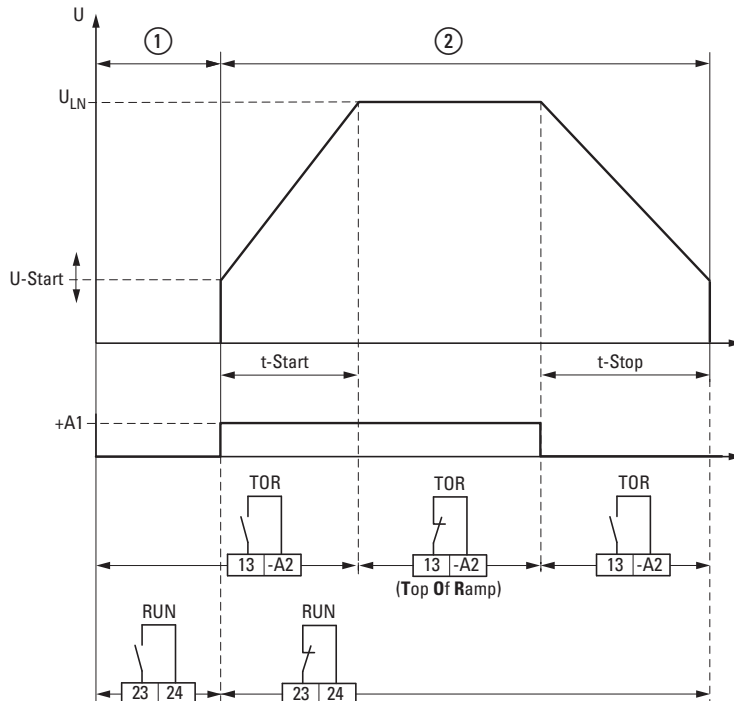


I_c = 20 mA
 ① I_s = 30 mA + [I_{FAN}]
 ② I_s = 100 mA + [I_{FAN}]
 I_{Peak} ~ 250 mA, 50 ms
 I_{FAN} = 50 mA

DS7-34D...-D + SmartWire-DT®

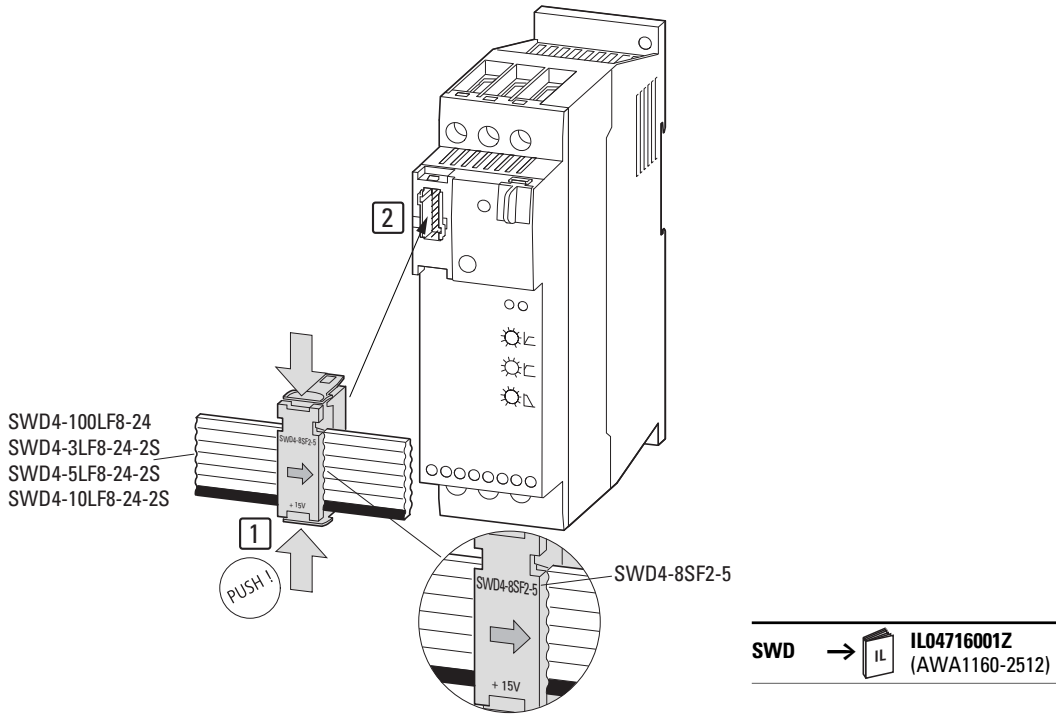

DS7-... + PKE... + PKE-SWD-32

02/17 IL03902004Z

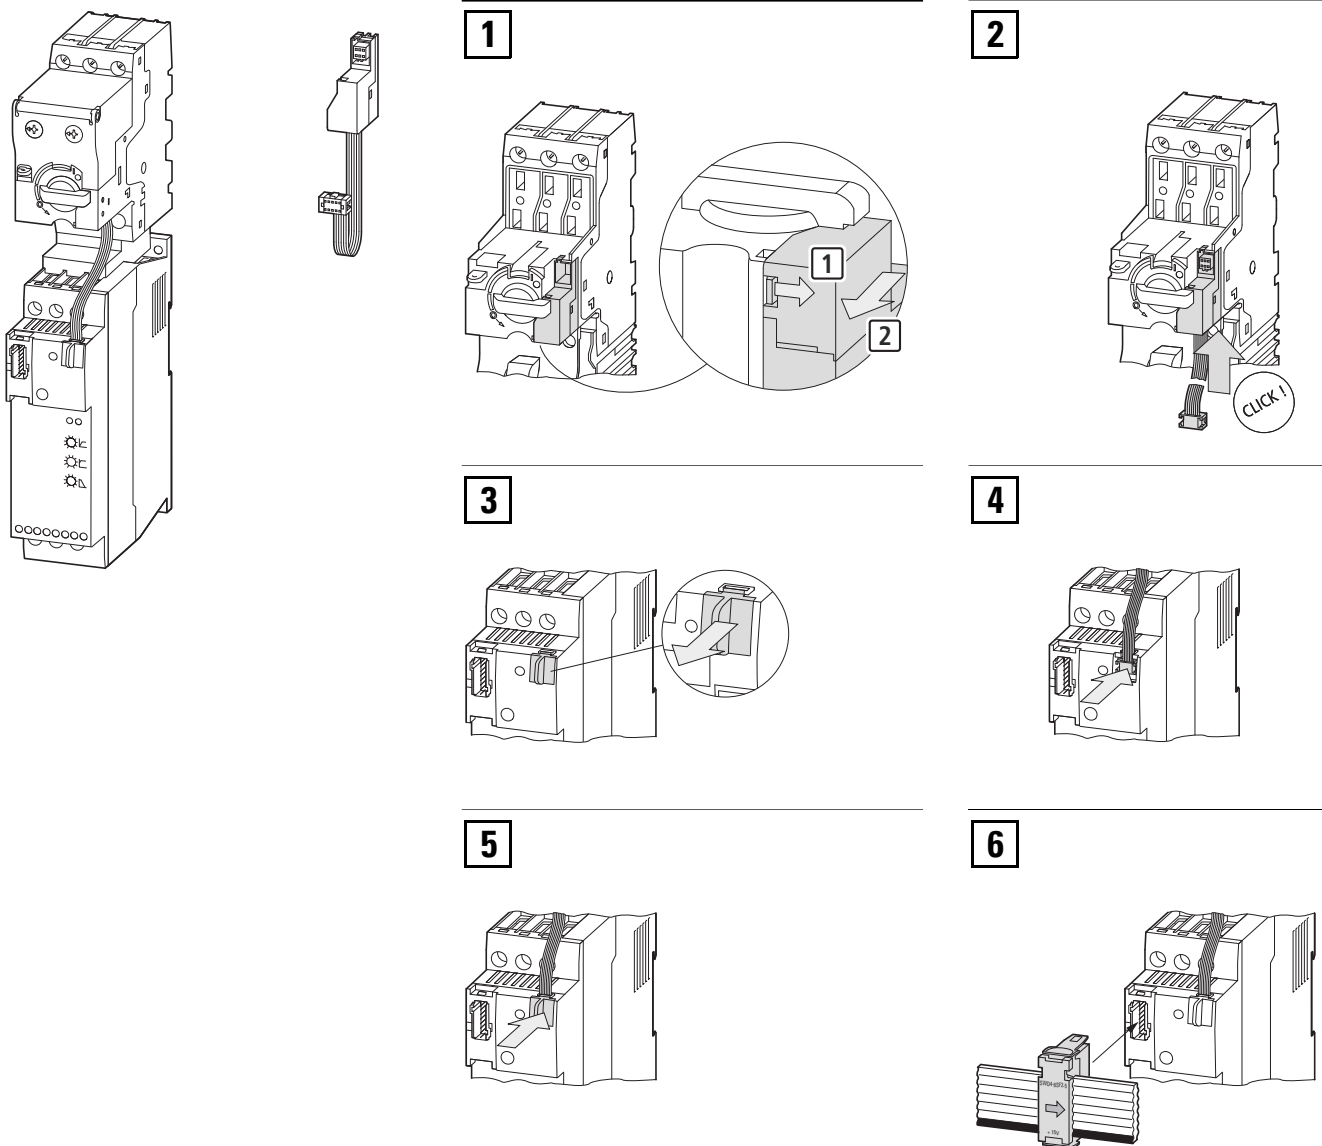

UL® Cautions, Warnings and Instructions

Wiring Warnings for Electrical Practices and Wire Sizes

The Cautions, Warnings, and instructions in this section summarize the procedures necessary to ensure a soft starter installation complies with Underwriters Laboratories® guidelines.

NOTICE

UL/CSA = Cu only, Ampacity per 75 °C Table.

NOTICE

Open Type Equipment.

Terminal Tightening Torque and Wire Size

The wire size range and tightening torque for field wiring terminals are presented in the table below.

Model Types	Wire size								Torque			
	Power		Control				Power		Control			
	1x AWG	mm ²	2x AWG	mm ²	1x AWG	mm ²	2x AWG	mm ²	Nm	lb-in	Nm	lb-in
DS7-340SX016N0-N DS7-340SX024N0-N DS7-340SX032N0-N	18 - 6	0.75 - 16	18 - 6	0.75 - 3.5	18 - 14	0.5 - 2.5	18 - 16	0.5 - 1.0	3.2	28.32	0.6	5.31
DS7-342SX016N0-N DS7-342SX024N0-N DS7-342SX032N0-N	18 - 6	0.75 - 16	18 - 6	0.75 - 3.5	18 - 14	0.5 - 2.5	18 - 16	0.5 - 1.0	3.2	28.32	0.6	5.31



AWG = American Wire Gauge. Smaller numbers represent increasing wire thickness.
MCM/kcmil = 1,000 circular mils, a measure of wire cross-sectional area
mm² = square millimeters, a measure of wire cross-sectional area

Circuit Breaker and Fuse Sizes

The soft starter connections to input power must include UL Listed inverse time circuit breakers with 600 V rating, or UL Listed fuses as shown in the table below.

NOTICE

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum.

Model Types	SC Ratings	Branch Circuit Protection	Max. HP [V AC]			Max. kW [V AC]	
			200	240	480	230	400
DS7-340SX016N0-N DS7-342SX016N0-N	5 KA, 480 V AC	100 A RK5 fuse or breaker	3	5	10	4	7.5
DS7-340SX024N0-N DS7-342SX024N0-N	5 KA, 480 V AC	100 A RK5 fuse or breaker	7.5	5	15	5.5	11
DS7-340SX032N0-N DS7-342SX032N0-N	5 KA, 480 V AC	125 A RK5 fuse or breaker	10	10	25	7.5	15

02/17 IL03902004Z